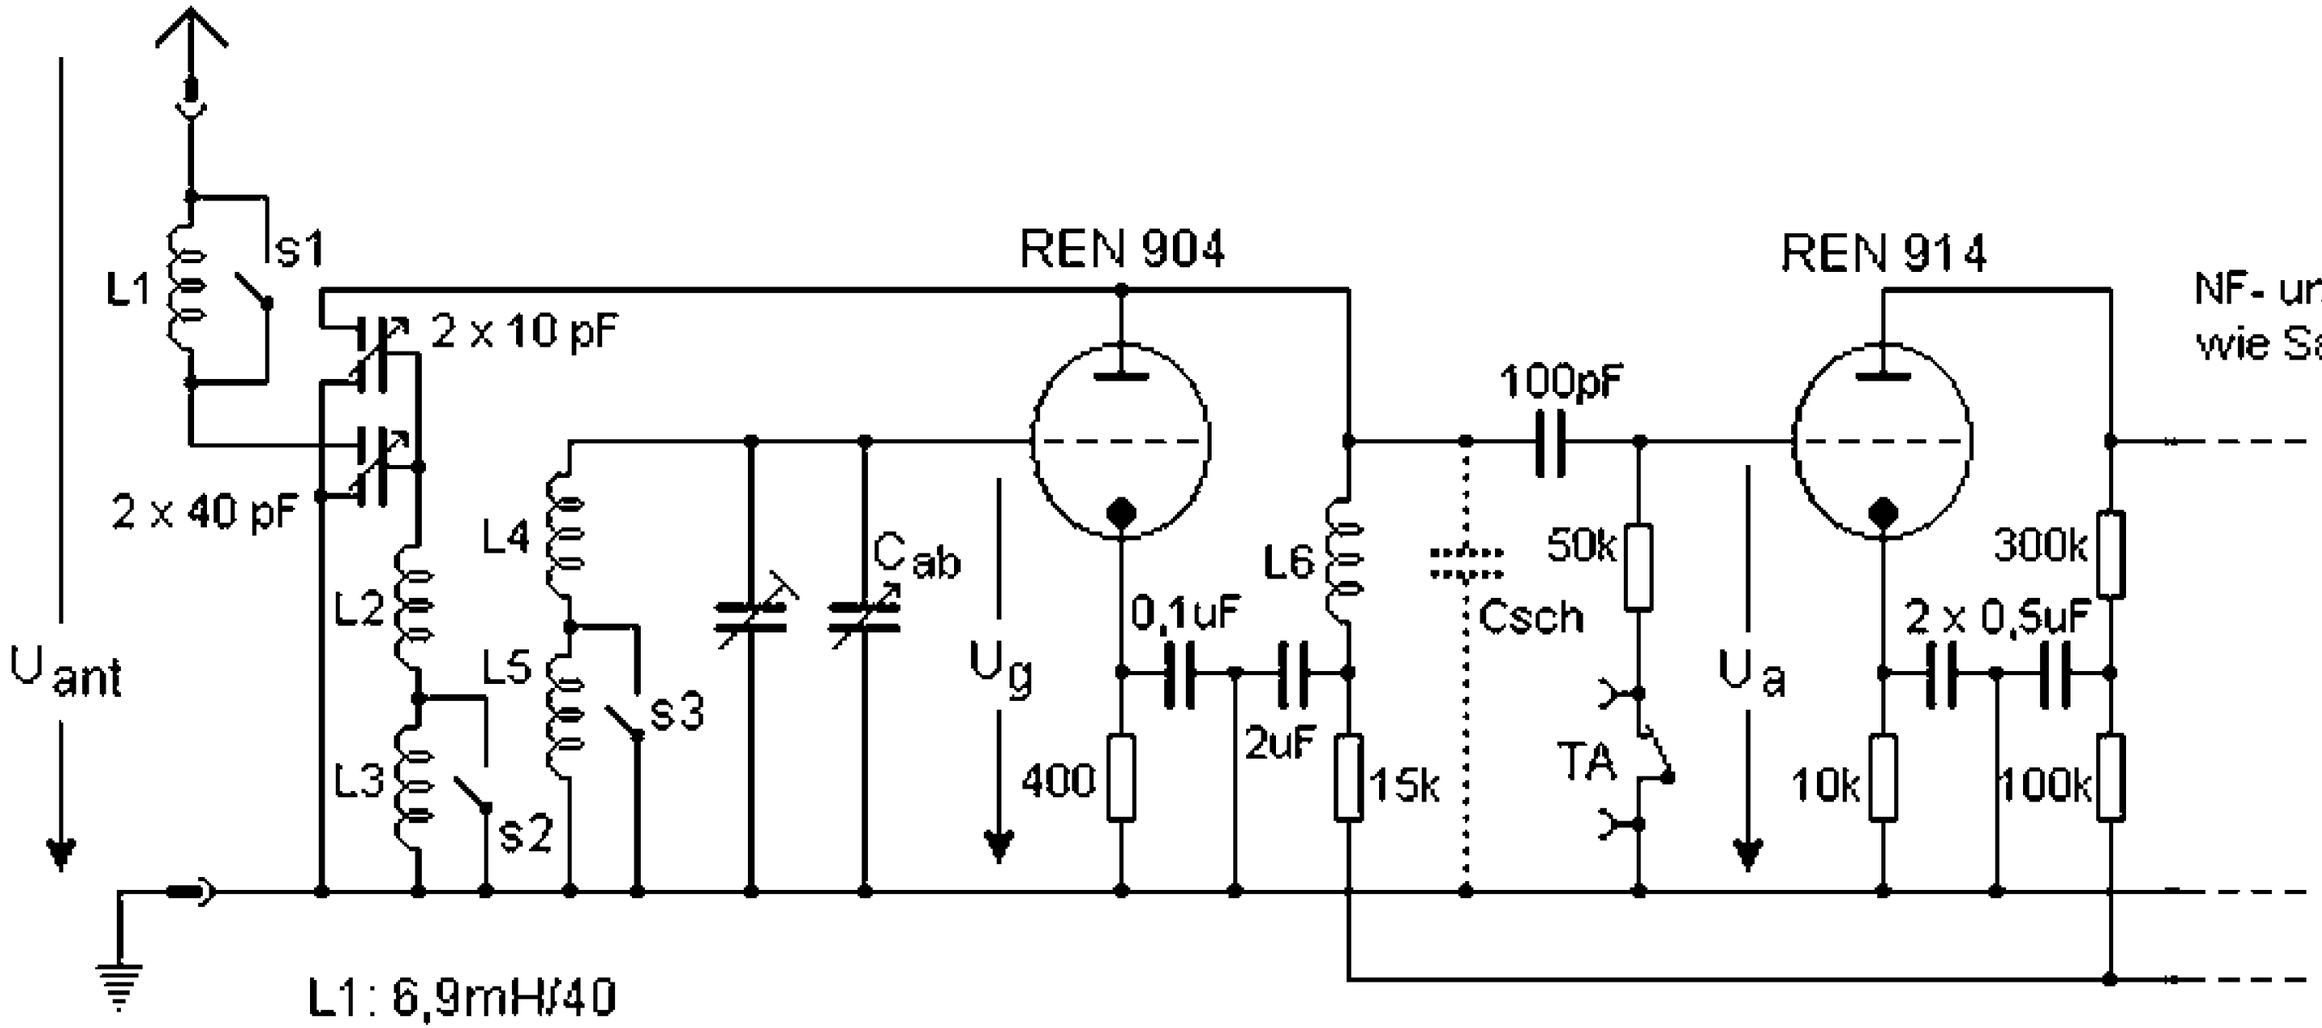

L1: 6,9mH/40

L2: 89uH/6 L4: 200uH/3 k(L2/L4) = 70 %

L3: 1,07mH/20 L5: 200mH/20 k(L3/L5) = 70 %

L6: 70mH/257

Csch = 63 pF

Schalter s1 bis s3 bei MW geschlossen